


Dokumentace pomocného hlásného profilu HP C13 BU

**Kategorie
C**

Tok:	Buchlovický potok	Název HP:	Mostek u pálenice - Zahrady	ř.km:	4,240
Kraj:	Zlínský kraj	ORP:	Uherské Hradiště	obec:	Buchlovice
Odvozené průtoky [m3/s]:			Platnost pro úsek toku / kritické místo:		
I. SPA	II. SPA	III. SPA	Městys Buchlovice		
Výška hladiny [nadmořská m.n.m dno = 281,48 m]			Čtení hlásného profilu:		
			HP C13 BU je osazen ultrazvukovým hladinovým čidlem s automatickým přenosem naměřených údajů na server		
282,00	282,30	282,60	WGS84: 49°05'42.29"N, 17°19'24.81"E		
Výška hladiny [cm dno = 0 cm]			S - JTSK: -54 7380.28 -117 7183.17		
bdělost	pohotovost	ohrožení	Značení vodočetnou latí		
60	90	120	On-line měření		

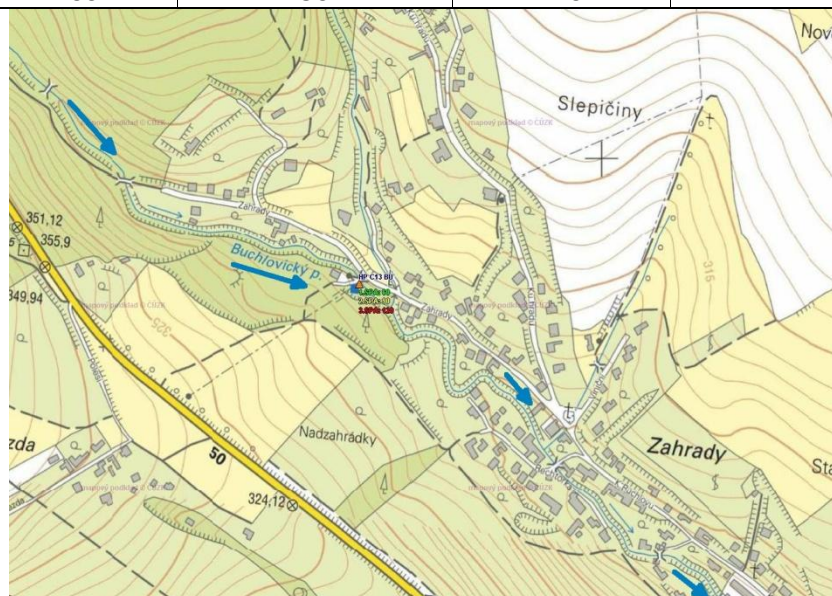

Legenda:



Směr toku
Buchlovického potoku



Hladinové čidlo
HP C13 BU
pod mostovkou mostku u pálenice - Zahrady



Vlastník a provozovatel stanice: městys Buchlovice, nám.
Svobody 800, 687 08 Buchlovice, tel.: 572 595 120
www.buchlovice.cz

Hlášení z měření dostává a zobrazuje: informační server městysu Buchlovice, který je dále prostřednictvím webové aplikace na svých stránkách zobrazuje občanům městysu a dalším zájemcům. Varovné zprávy ze stanice dostávají: členové PK městysu Buchlovice

Odkaz na web aplikaci: bu.povodnoveplany.cz článek Monitoring - Hladinoměry

Pozorování a hlášení za povodní: hlídku určuje předseda PK z řad SDH městysu, která předává hlášení na ÚM Buchlovice

Skutečnost ovlivňující měření hlásí na: ÚM Buchlovice

Překročení směrodatných stavů SPA hlásí na: ÚM Buchlovice, ORP Uherské Hradiště

a dále: Boršice, Nedakonice, HZS Zlínského kraje, ČHMÚ Brno, Správa VT Povodí Moravy s.p. - dispečink, Lesy ČR s.p. - Vsetín - pob. Luhačovice

© Crisis Consulting s.r.o 2017