


Dokumentace pomocného hlásného profilu HP C14 BU

Kategorie C

Tok:	Buchlovický potok	Název HP:	Mostek u hasič. zbrojnice - centrum	ř.km:	2,790
Kraj:	Zlínský kraj	ORP:	Uherské Hradiště	obec:	Buchlovice
Odvozené průtoky [m3/s]:			Platnost pro úsek toku / kritické místo:		
I. SPA	II. SPA	III. SPA	Městys Buchlovice		
Výška hladiny [nadmořská m.n.m dno = 245,05 m]			Čtení hlásného profilu:		
245,60 245,80 246,10			HP C14 BU je osazen ultrazvukovým hladinovým čidlem s automatickým přenosem naměřených údajů na server		
Výška hladiny [cm dno = 0 cm]			WGS84: 49°05'13.46"N, 17°20'12.12"E		
bdělost	pohotovost	ohrožení	S - JTSK: -54 6512.54 -117 8163.45		
60	80	110	Značení vodočetnou latí		
			On-line měření		

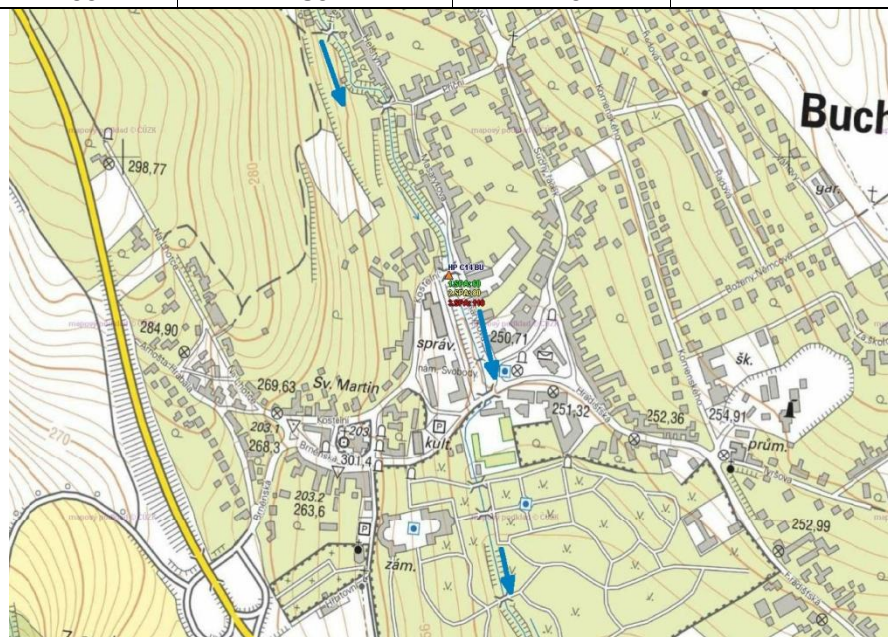


Legenda:



Směr toku
Buchlovického potoku



Hladinové čidlo
HP C14 BU
pod mostovkou mostku u
hasičské zbrojnice

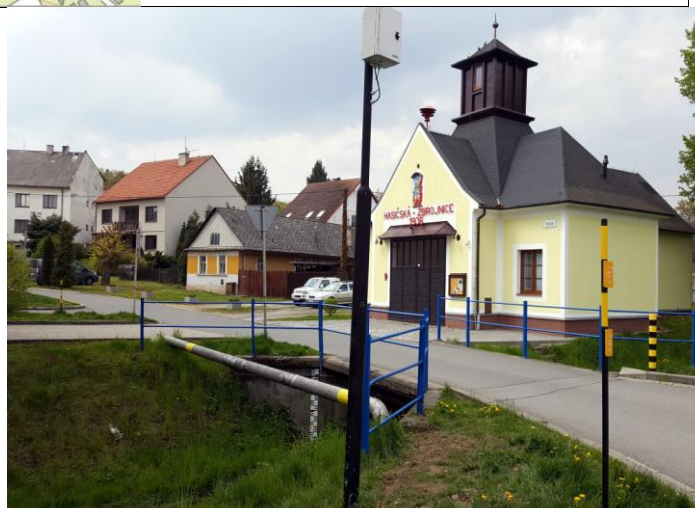

Vlastník a provozovatel stanice: městys Buchlovice, nám.
Svobody 800, 687 08 Buchlovice, tel.: 572 595 120
www.buchlovice.cz

Hlášení z měření dostává a zobrazuje: informační server městyse Buchlovice, který je dále prostřednictvím webové aplikace na svých stránkách zobrazuje občanům městyse a dalším zájemcům. Varovné zprávy ze stanice dostávají: členové PK městyse Buchlovice

Odkaz na web aplikaci: bu.povodnoveplany.cz článek Monitoring - Hladinoměry

Pozorování a hlášení za povodní: hlídku určuje předseda PK z řad SDH městyse, která předává hlášení na ÚM Buchlovice
Skutečnost ovlivňující měření hlásí na: ÚM Buchlovice

Překročení směřodatných stavů SPA hlásí na: ÚM Buchlovice, ORP Uherské Hradiště

a dále: Boršice, Nedakonice, HZS Zlínského kraje, ČHMÚ Brno, Správa VT Povodí Moravy s.p. - dispečink, Lesy ČR s.p. - Vsetín - pob. Luhačovice